




Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

PROTOCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
PROTOCOLO MUNICIPAL
Nº:17320 /8 / 2026
DATA: 13/08/2026- 17:20:26
ASSUNTO: ESCLARECIMENTO
REQ: EDEN RESTAURAÇÃO EM FIBRA LTDA
SENHA: 5BG28T5

Camli

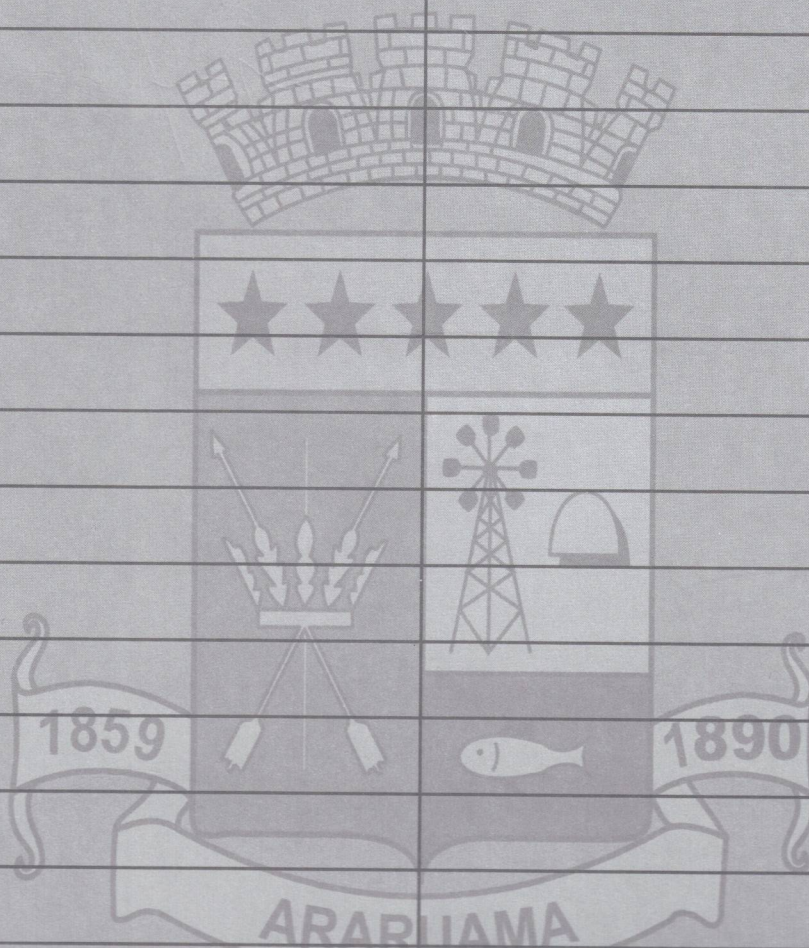

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Pregão Eletrônico SRP nº 035/2026 — Processo Administrativo nº 9674/2026 Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição parcelada, sob demanda, de materiais de construção em geral

Ao(À) Pregoeiro(a) e à Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Araruama/RJ

ÉDEN RESTAURAÇÃO EM FIBRA LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 51.288.701/0001-09, sediada em Av tárcisio Vilela 595 – Pescaria Brava - SC, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, com fundamento no art. 41 da Lei nº 14.133/2021 e no item 6 (Dos Esclarecimentos) do Edital, apresentar o presente PEDIDO DE ESCLARECIMENTO quanto ao Item 232 – CAIXA DE INSPEÇÃO, pelos seguintes fundamentos:

I – DO OBJETO DA DÚVIDA

O Item 232 tem a seguinte especificação:

"Caixa de inspeção monobloco em PRFV (poliéster reforçado com fibra de vidro) resistente a corrosão e aplicações químicas."

A descrição não informa características técnicas essenciais para a correta cotação e fornecimento do produto.

II – DOS QUESTIONAMENTOS

Diante do exposto, requer-se esclarecimentos quanto aos seguintes pontos:

1. Dimensões: quais as medidas da caixa (diâmetro, altura e espessura da parede)? Existe dimensão mínima ou padrão de referência adotado pela Administração?
2. Volume/capacidade: qual o volume útil ou capacidade nominal da caixa de inspeção?
3. Tampa: a caixa deve ser fornecida com tampa? Em caso positivo, qual o tipo (cega, com grelha, articulada, com trava) e a classe de carga suportada?
4. Aplicação: o produto se destina a esgoto sanitário, drenagem de águas pluviais ou efluentes químicos/industriais?
5. Resistência mecânica: existe exigência de classe de carga para tráfego de veículos (área de circulação)?
6. Acessórios: devem ser fornecidos acessórios como grelha, prolongador, anel de vedação ou travas?
7. Instalação: há indicação de profundidade de enterramento ou altura total da caixa?

III – DOS PEDIDOS

a) Que os esclarecimentos acima sejam prestados no prazo previsto no item 6.2 do Edital; b) Que as respostas sejam divulgadas na forma do item 6.4 do Edital, no site oficial e no sistema Licitanet.

Termos em que pede deferimento.

Pescaria Brava, 13 de agosto de 2026.

gov.br

Documento assinado digitalmente
HUGO MEDEIROS PESSOA
Data: 13/08/2026 15:12:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Hugo Medeiros Pessoa
CPF: 065.050.149-77

Prefeitura Municipal de Araruama

Processo Sob o nº 17320

Fis nº 02

Em 13/08/2026

[Assinatura]



Olá, Caio Benites Rangel

atos



Impugnações

INICIO

Painel

Boletim

Avisos

Licitaplace

PLANEJAME

PCA

PROCESSOS

Pesquis

Process

Relatórios

ORGANIZAÇÃO

Meu Perfil

Dados do Orgão

Operadores

Cargos

Eventos

Sair

Impugnações

Voltar

Email

Pedido

Descrição

Motivo do pedido: Em relação ao Item 232 – CAIXA DE INSPEÇÃO, a especificação constante no edital descreve apenas que se trata de caixa de inspeção monobloco em PRFV (poliéster reforçado com fibra de vidro), resistente a corrosão e aplicações químicas, sem informar demais características técnicas necessárias para a correta cotação e elaboração da proposta.

Prezados(as)

ção ao i

ler mais

dos(as)

ção ao i

ler mais

Prezados

solicitamos

gentilez

ler mais

Prezados

solicitamos

gentilez

ler mais

doc1@athoncomercial.com.br

doc1@athoncomercial.com.br

thorlicitacao@gmail.com

esclarecim
para os it



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

PROCESSO 17320
03
Assinatura e Carimbo

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 51.288.701/0001-09 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/07/2023
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL EDEN RESTAURACAO EM FIBRA LTDA
--

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME
---	-------------

CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 13.59-6-00 - Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente 22.29-3-03 - Fabricação de artefatos de material plástico para uso na construção, exceto tubos e acessórios 23.19-2-00 - Fabricação de artigos de vidro 33.11-2-00 - Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para veículos 33.14-7-99 - Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
--

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV ELIETE SOUZA	NUMERO 8652	COMPLEMENTO *****
-------------------------------	----------------	----------------------

CEP 88.798-000	BAIRRO/DISTRITO SERTAO DA ESTIVA	MUNICIPIO PESCARIA BRAVA	UF SC
-------------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO EDENRESTAURACAOEMFIBRA@GMAIL.COM	TELEFONE (48) 9649-9940
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/07/2023
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 13/08/2026 às 17:15:35 (data e hora de Brasília).



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Araruama
Divisão de Protocolo

FOLHA DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 11320

Número de Folhas 04

A/AO *lombi*

Encaminhamos para apreciação e/ou providências.

Araruama 13/08/2026.

Louisa Rodrigues
Assinatura do Funcionário

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO 035/2026 – PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2026

À SEELIC,

Cumprimentando-a, considerando os questionamentos exarados por **EDEN RESTAURAÇÃO EM FIBRA LTDA**, servimo-nos do presente para solicitar que seja emitido parecer conclusivo no que tange ao presente PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS.

Outrossim, mister se faz salientar que o certame em epígrafe está agendado para o dia 18 de agosto do ano corrente.

Nada mais tendo a tratar, despedimo-nos reiterando protestos da mais elevada estima e distinta consideração.

Araruama, 17 de agosto de 2026.


CAIO BENITES RANGEL
AGENTE DE CONTRATAÇÃO

À COMLI

Pregão Eletrônico nº 035/2026

Processo Administrativo nº 9.674/2026

Assunto: Subsídios para resposta ao pedido de esclarecimento – Éden Restauração em Fibra Ltda.

Em atenção ao pedido de esclarecimento apresentado pela empresa **Éden Restauração em Fibra Ltda.**, referente ao **Item 232 – Caixa de Inspeção Monobloco em PRFV (Plástico Reforçado com Fibra de Vidro)**, apresentam-se os seguintes esclarecimentos:

- 1. Dimensões:** A caixa deverá possuir formato cilíndrico ou quadrado, com diâmetro/lado interno mínimo entre 60 cm e 80 cm, e profundidade de até 1,00 m, de modo a atender às necessidades de inspeção e manutenção previstas no projeto, observadas as normas técnicas vigentes.
- 2. Volume/capacidade:** A capacidade da caixa estará diretamente relacionada às dimensões acima especificadas, devendo o produto apresentar dimensões compatíveis com a finalidade de utilização e permitir o adequado acesso para inspeção e manutenção.
- 3. Tampa:** A caixa deverá ser fornecida com solução de fechamento compatível com sua finalidade e condições de instalação, garantindo segurança, proteção e adequado funcionamento do conjunto.
- 4. Aplicação:** O elemento será utilizado em sistemas de infraestrutura, especialmente para inspeção e manutenção de redes, devendo apresentar características compatíveis com as condições de utilização previstas no projeto.
- 5. Resistência mecânica e química:** O material deverá apresentar alta resistência aos esforços mecânicos, bem como elevada resistência ao ataque químico decorrente da exposição a efluentes domésticos e industriais, sendo essa uma das razões para a especificação do PRFV como material adequado ao objeto.
- 6. Acessórios:** Não há necessidade de exigência de acessórios específicos além daqueles necessários ao adequado funcionamento e instalação da caixa, devendo o conjunto ofertado atender integralmente à finalidade prevista no projeto.
- 7. Instalação:** A profundidade deverá ser compatível com as condições de implantação previstas no projeto, sendo estabelecido como referência profundidade de até 1,00 m. Ressalta-se, ainda, que a utilização de estrutura monobloco (peça única) proporciona maior estanqueidade, reduzindo o risco de vazamentos para o solo ou de infiltração de águas subterrâneas.

Destaca-se, ainda, que a escolha do PRFV – Plástico Reforçado com Fibra de Vidro decorre de suas características técnicas, tais como leveza, resistência mecânica, resistência à corrosão e a agentes químicos, estanqueidade e paredes internas lisas, que contribuem para reduzir o tempo de assentamento em obra, evitar incrustações e proporcionar maior durabilidade ao sistema.

Assim, para fins de atendimento ao projeto, deverá ser considerada como referência a **Caixa de Inspeção Monobloco em PRFV, em tamanho padrão.**

Diante do exposto, encaminham-se os esclarecimentos acima para conhecimento e resposta à empresa interessada.

Araruama, 17 de agosto de 2026.

Melina Antunes
Melina Antunes da Silva

Secretária Executiva de Licitações e Contratos

SEELIC