



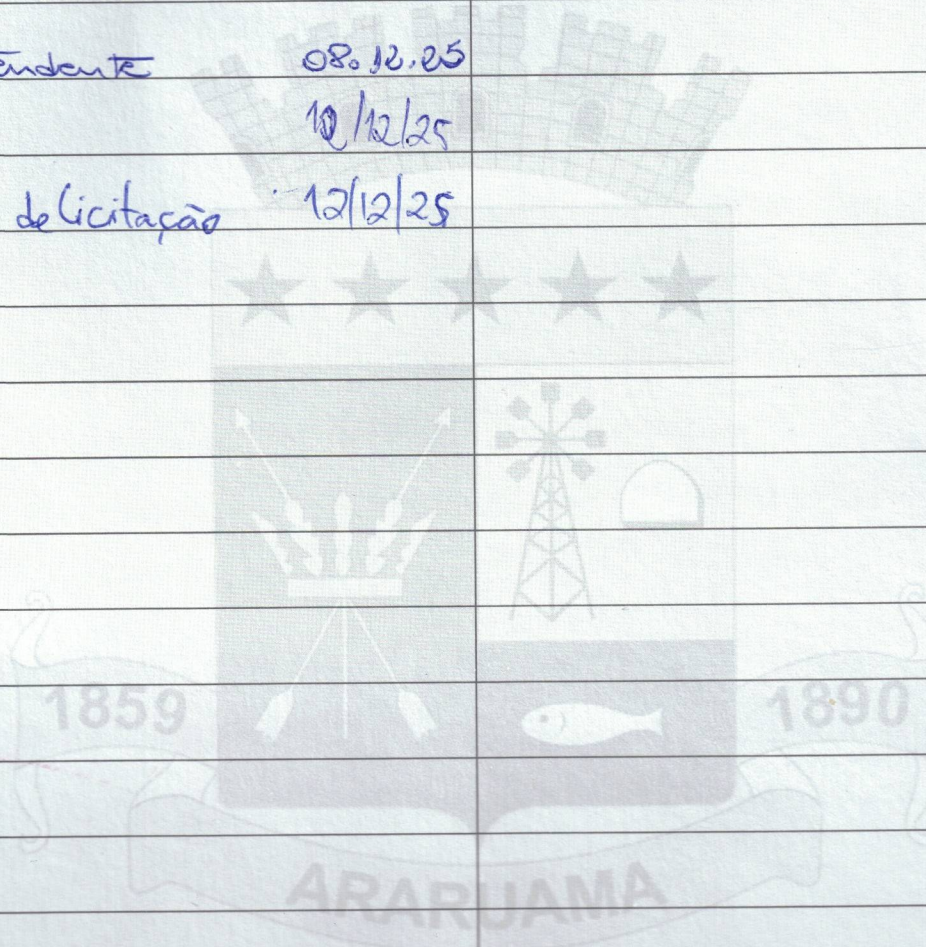
Estado do Rio de Janeiro

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

## PROTOCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA  
PROTOCOLO MUNICIPAL  
Nº: 27195 / 12 / 2025  
DATA: 05/12/2025 - 14:14:52  
ASSUNTO: ESCLARECIMENTO  
REQ: AVATZ GEOLOGIA E ENGENHARIA AMBIENT  
SENHA: 9D6BUUC

Pauli	
Superintendente	08.12.25
REQUERENTE	10/12/25
Comissão de Licitação	12/12/25






www.avatz.com.br

## PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Município de Araruama

Processo Sob o nº 27195  
Fls. nº 02

Em 05/12/2025

  
Administração Esportiva

**Concorrência Eletrônica nº 003/2025**  
Município de Araruama – RJ

Prezados,

Em análise ao edital da **Concorrência Eletrônica nº 003/2025**, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para elaboração e implementação do Plano de Remediação do antigo lixão do Município de Araruama – RJ (Loteamento Monte Belo II), com sessão marcada para **30/12/2025 às 10h**, verificamos que o instrumento convocatório informa como **critério de julgamento: Técnica e Preço**.

Entretanto, **não** foram encontrados no edital:

1. A relação de **documentos exigidos para a Proposta Técnica**;
2. Os **critérios de avaliação técnica**, incluindo metodologia, pesos e pontuação;
3. As **regras para formação da nota de preço e cálculo da nota final**.

Assim, solicitamos esclarecimento objetivo:

- O critério de julgamento **permanece como Técnica e Preço?** – Se sim, solicitamos a **complementação do edital**, com a inclusão dos documentos, critérios, pesos, fórmulas e parâmetros de avaliação técnica e de preço.
- Caso contrário, confirmar se houve equívoco e se o julgamento será, na realidade, pelo critério **Menor Preço**.

A falta dessas informações compromete a elaboração adequada das propostas e a segurança jurídica do certame.

Atenciosamente,



Gisele Maria dos Santos - Sócia Diretora  
CPF: 277.659.448-86 / RG: 32.327.281-2  
Avatz Geol. E Eng. Amb. e Seg. do Trabalho Ltda.  
CNPJ: 14.256.315/0001-09

**14.256.315/0001-09**

**AVATZ GEOLOGIA E ENGENHARIA  
AMBIENTAL E SEGURANÇA DO  
TRABALHO LTDA.**

RUA DR. WALDOMIRO FRANCO DA SILVEIRA N° 244  
RECREIO ESTORIL - CEP: 12.944-110  
ATIBAIA - SP



Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Araruama  
Divisão de Protocolo

Processo: 27095

Número de Folhas: 3

A/AO Camil

Encaminhamos para apreciação e/ou providências.

Araruama 05/02/2025.

Assinatura do Funcionário



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA**  
**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

Processo Nº 27195/2025

Ass.:  Fls. 04

**REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 003/2025 – PROCESSO ADMINISTRATIVO 7983/2025**

À SEDUC,

Cumprimentando-a, considerando que os questionamentos da empresa **AVATZ GEOLOGIA E ENGENHARIA AMBIENTAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA** são de ordem técnica, servimo-nos do presente para solicitar que essa Douta Secretaria emita parecer conclusivo no que tange ao presente PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS.

Outrossim, mister se faz salientar que o certame em epígrafe está agendado para o dia 30 de dezembro do ano corrente.

Nada mais tendo a tratar, despedimo-nos reiterando protestos da mais elevada estima e distinta consideração.

Araruama, 05 de dezembro de 2025.


  
**CAIO BENITES RANGEL**  
**AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Processo nº 27195/2025

Ao Requerente

A solicitação realizada no processo 27195/2025 foi realizada através de novo Termo de Referência Anexado ao processo 7983/2025 que será publicado novo edital para prosseguimento do Processo Licitatório.


Em 12/12/2025

  
Pedro L. C. Guimarães  
Superintendente de Meio Ambiente  
SEMAM/PMA  
Mat. 199664

À Comissão de Licitação,

Segue para tomar ciência do pedido de esclarecimento realizado pelo requerente e para que sejam tomadas as medidas cabíveis quanto a publicação do edital conforme novo Termo de Referência anexado ao processo 7983/2025.

Em 12/12/2025

  
Pedro L. C. Guimarães  
Superintendente de Meio Ambiente  
SEMAM/PMA  
Mat. 199664

Recebido em  
12/12/25  
15:42h  
A